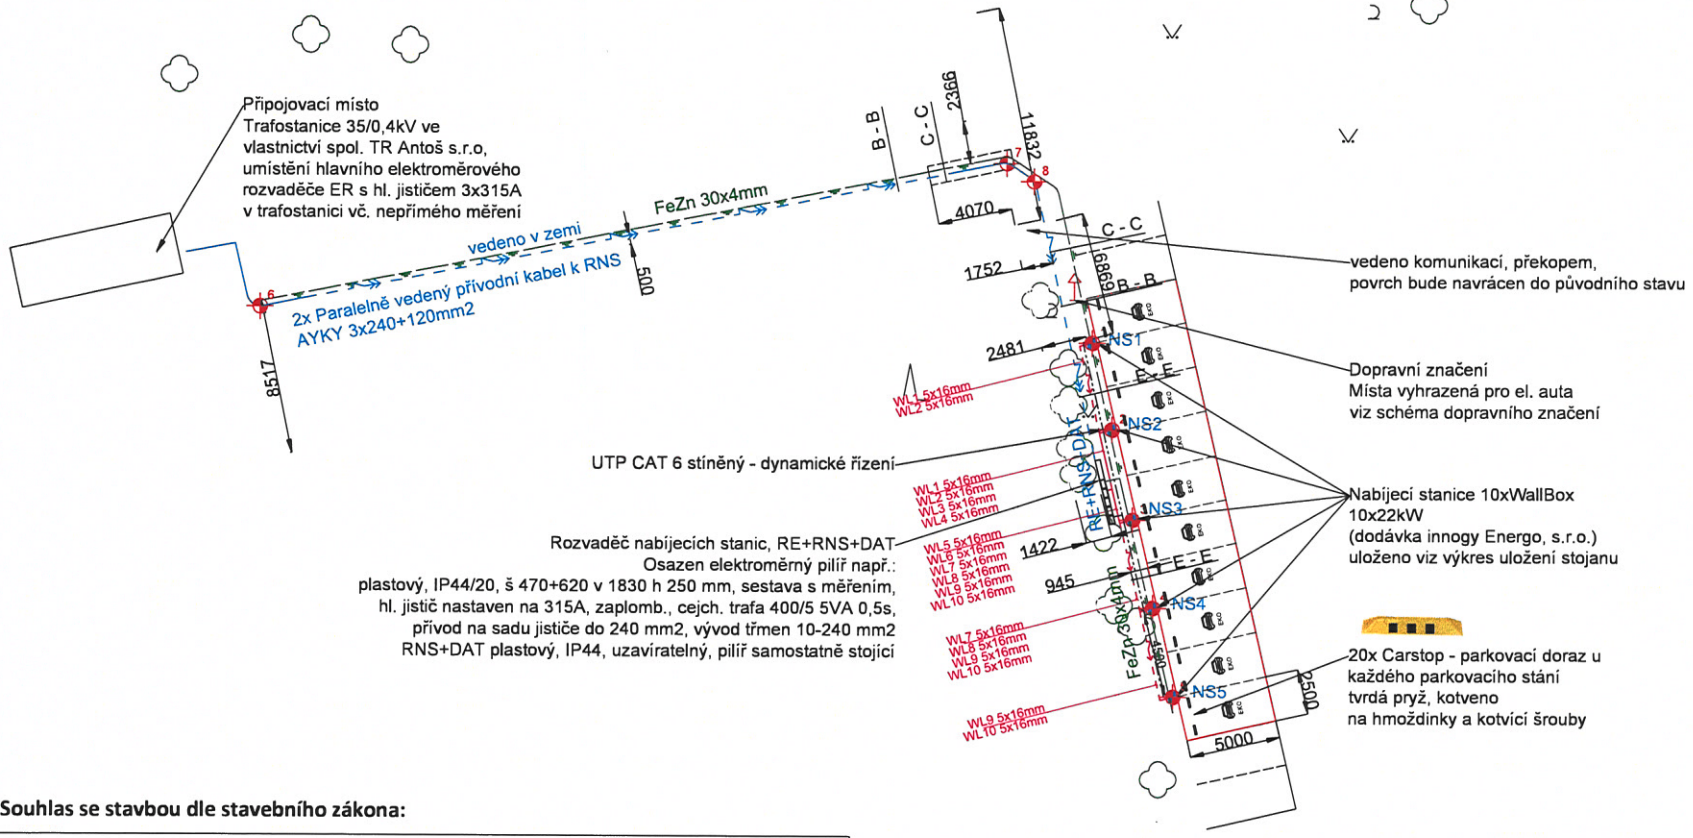

Legenda

- kanalizace – dešťová – podz.
- kanalizace – jednotná – podz.
- kanalizace – podz.
- kanalizace – splašková – podz.
- plynovod – bez rozl. – podz.
- plynovod – NTL – podz.
- plynovod – STL – podz.
- silnoproud – bez rozl. – podz.
- silnoproud – NN – podz.
- silnoproud – VN – podz.
- silnoproud – VVN – podz.
- teplovod – bez rozl. – podz.
- teplovod – primár. kanál horkovod – podz.
- teplovod – primár.teplovod – podz.
- teplovod – sekundár. rozv. tepla – podz.
- teplovod – primár. kanál parovod – podz.
- vodovod – bez rozl. – podz.
- vodovod – pitná – podz.
- CETIN a.s.o – metalický kabel
- Nová trasa kabelu CYKY-J, přívod do RNS
- Nová trasa kabelu CYKY-J 5x16mm
- Nová trasa kabelu UTP CAT6 stíněný
- Nová trasa zemnícího vodiče FeZn 30x4mm
- Poloha parkovacích stání pro elektromobily
- EKO — Značená parkovacích stání pro elektromobily zelenou barvou pouze dělící linky a symbolem dle provozovatele NS
- Nová nabíjecí stanice umístěna 2x na jednom stojanu, bet.podstavec
- Rozvaděč

POZN.:
- Při stavbě je nutná koordinace s výsadbou zeleně
- Prostorové uspořádání kabelových sítí musí vyhovovat ČSN 73 6005
- Před zahájením výkopových prací nutno vytýčit ostatní inženýrské sítě, sítí je pouze orientační dle podkladů správců
- Kabely pod komunikací v místě výzvů na pozemky v místě křížení s inž. sítěmi budou uloženy v chráničce

Napájecí soustava: 3+PEN, 3x230V/400V, 50Hz, TN-C-S
Ochrana před dotykovým napětím: dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdroje a hlavním pospojováním s dobou vypnutí do 5s

Ochrana dřevin bude řešena v rámci stavby ochranou v nadzemních i podzemních částech v souladu s ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, souladu s arboristickým standardem Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002:2017

Souhlas se stavbou dle stavebního zákona:

Jako vlastník pozemku souhlasím s realizací stavby **"Park & Charge Net - Milovice"** dle tohoto výkresu.

Parcelní číslo	Majitel parcely	Podpis
1376/4	Ponec Jiří, Vojanova 1815, 28922 Lysá nad Labem	
1376/6	SJM Antoš Jiří a Antošová Jana, č. p. 66, 46345 Svijanský Újezd	
1376/3	Antoš Jiří, č. p. 66, 46345 Svijanský Újezd	

Realizace bude probíhat na parcelách

Parcelní číslo	Katastrální území	Kraj	Majitel parcely
1376/6	Benátecká Vrutice [602060]	Středočeský	SJM Antoš Jiří a Antošová Jana, č. p. 66, 46345 Svijanský Újezd
1376/3	Benátecká Vrutice [602060]	Středočeský	Antoš Jiří, č. p. 66, 46345 Svijanský Újezd

Akce	**Park & Charge Net - Milovice**		
Investor	innogy Energo s.r.o. IČO: 25115171 Limuzská 3135/12 Praha 10 Strašnice 108 00	NTL Forensics, Pod pekárnami 7, Praha 9, IČ: 27771831	
Stupeň	Dokumentace pro územní rozhodnutí	Formát	A2
Projektant	Mgr. Michal Smejkal	Měřítko	1:200
Kontroloval	Mgr. Michal Smejkal	Datum	1/2022
Vypracoval	Mgr. Michal Smejkal	Číslo zakázky	PK 2-22
Profese	C. Situační výkres	Číslo výkresu	Č. paré
Výkres	**Koordinační situace - pro podpis**	**C.3**	